


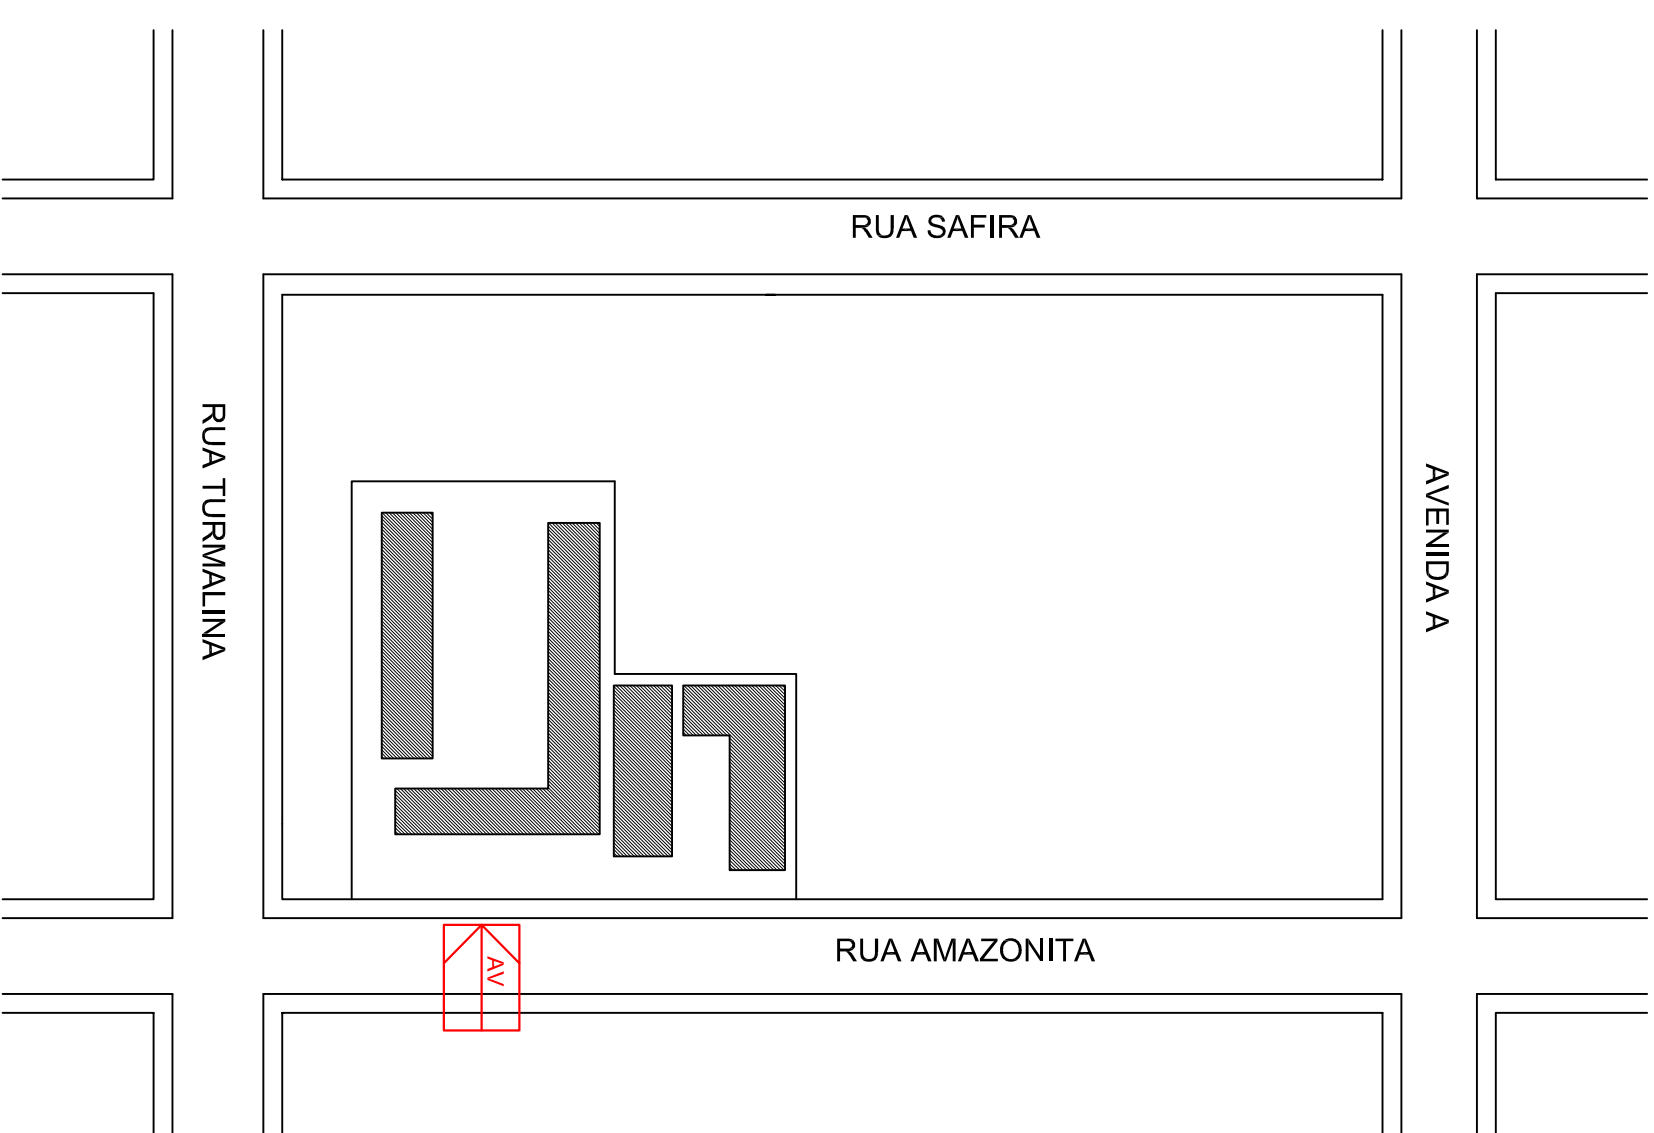

ESC: 1/1000

Situação de Emergência, conforme Resolução Técnica CBAMRS n.º 11, Pare 01/2016.
 Distância máxima a percorrer - lénico: 18,22 m
 Distância máxima a percorrer - lénico: 60,00 m

SINOCOLIA	
	Materiais perigosos
	Regulamento de Incêndio
	Incêndio 1
	Incêndio 2
	Chama de Manuseio
	Preparar o equipamento com Volume de Recuperação
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados
	Exatidão de dados

	
CM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA RUA ALACONITA, 161 - JARDIM DO MAR - XANDEIRA - RS FONE (51) 3441.1000 FAX (51) 3441.1001 E-MAIL: SALVAT@GMAIL.COM	
CLIENTE	
EMITE RAINHA DO MAR	
INTERNO	
RUA ALACONITA, 161 - JARDIM DO MAR - XANDEIRA - RS	
ASSINATURA	
Primeira linha: Signatário e localizador	
DATA DE EMISSÃO DO INCÍDIO	
DATA DE PLANO E REPOSICIONAMENTO TÉCNICO	
PROPRIETÁRIO	CHAVE
84.94.97.0001-24	ESQ. 1.100
ÁREA 107,00 m²	1.025,00 m²
INTERNO	EXTERNO
01	01