




Símbolo	Placa	Descrição	Aplicação
		Abriço de mangueira com tomada de incêndio	Metálica de embulir com dimensões 60x80x17
		Rede de incêndio	Tubulação de aço galvanizado ou PVC
		Válvula de Retenção	Válvula de Retenção c/sentido do fluxo
		Registro Gaveta	
		União cônica	

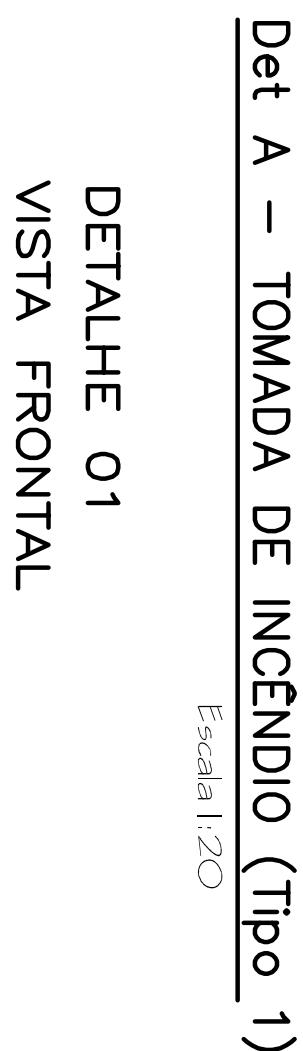

LEGENDA	
	Cuadro de disyuntores existente
	Condición sobre el 5 ematías 1/2" plast. eléctrica de suministro de inchoado
	Electrodo PVC en cámara DN 20mm (3/4") perforación eléctrica de circuito de iluminación de emergencia
	Tomada alta 1 modulo 2P+T 20A, caspello
	Circuito que sobre
	Circuito que desce

LEGENDA	
	Quadro de disjuntores existente
	Condutor a seguir p/ 5 entradas (12" para elétrica)
	Eletrodos PVC em canais de 20mm (34" para iluminação elétrica e circuito de iluminação de emergência)
	Tomada até 1 modelo 2P + T 20A disponível
	Circuito que sobe
	Circuito que desce

TOTAL-PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TOTAL-PROJETOS CNPJ: 14.180.475/0001-30, Reg. CFE/RS – 218.680 Av. Avenida Salgado Filho, 186, Centro, Rio Grande- RS, Contato: (51) 991.95679 - 32015106 - totalprojetos@hotmail.com		PROJETO: Projeto de PQCI da E.M.E.L. Lobinho Guará Situada à Rodovia RS – 407 n° 3068, Guará Xangri – 16 /RS
RESPÁV	Indicada	
DATA	Mar. / 2017	
ASSINAR	Thomaz Soto	



- 1- As tomadas de incêndio deverão ficar a 1,50m do piso pronto
- 2- Toda a tubulação aparente, conexões, bomba de incêndio deverá ser de cor vermelha para sua identificação
- 3- As tubulação de PVC deverão ser reforçadas tipo BSP e as emendas obrigatoriamente deverão ser com luvas. Somente poderão ser utilizadas enterradas no mínimo 0,50m de profundidade e atestado em 1,0 m de paredes.
- 4- O adionamento da bomba de incêndio será através dos pressostatos ou acionamento manual do alarme sonoro após ligada, somente poderá ser desligada manualmente. Junto a bomba deverá ser instalado aviso sonoro que será acionado quando do funcionamento da bomba.
- 5- Os apoios das tubulações aparentes poderão ser feitas com tirantes ou mão francesas com distâncias máxima de 3,50 m entre eles.