
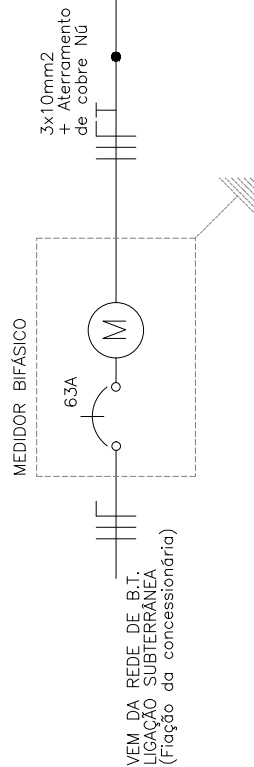


DIAGRAMA UNIFILAR

Quadro 1 (QDLF - 1)

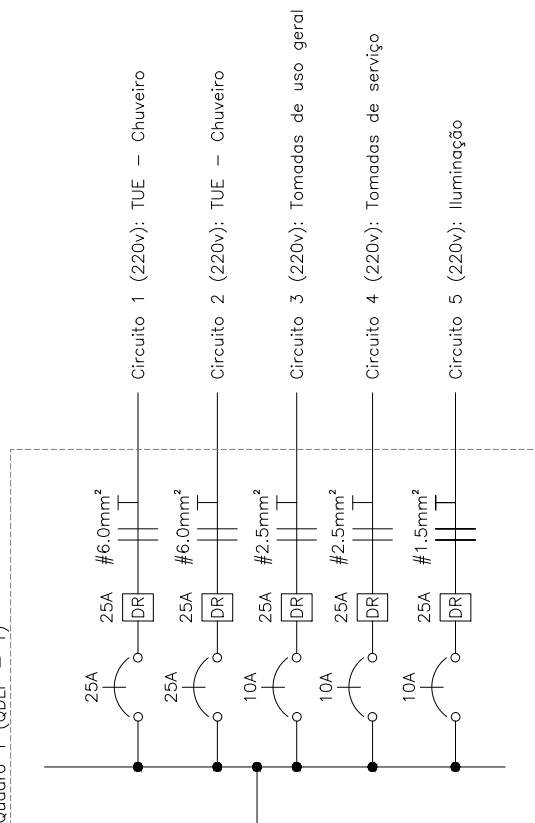

LEGENDA

	Tomada de uso geral baixa, a 0.30m do piso acabado.
	Tomada de uso geral média, a 1.30m do piso acabado.
	Tomada de uso específico alta, a 2.00m do piso acabado.
	Interruptor de uma seção, a 1.30m do piso acabado.
	Ponto de luz no teto.
	Caixa de passagem 70x70cm de alvenaria no piso.
	Aterramento.
	Fios: Fase Neutro Retorno Terra Paralelo.
Notas : 1 - Eletrodutos não cotados serão de 25mm. 2 - Condutores não cotados serão de 2.5mm². 3 - Tomadas não cotadas serão de 100w.	



Município de
XANGRI-LÁ

Endereço:
Rua Rio Jacuí, nº 854 - Bairro Centro, Xangri-Lá - RS
CEP: 95588-000 Telefone: (51) 3689-0600

PROJETO:	Refeitório e apoio pátio de máquinas.	RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO:	PREFEITO Cilon R. da Silveira
DESCRIÇÃO:	PROJETO ELÉTRICO	DESENHISTA:	Luiza Martins
PROPRIETÁRIO:	RES. TÉCNICO:	ESCALA: S/Escala INDICADA	PRANCHA: 02
Município de Xangri-Lá	ARQ. Regina Norenberg CAU 69391-0	DATA: DEZ/2018	REVISÃO: 01