


LOCALIZAÇÃO

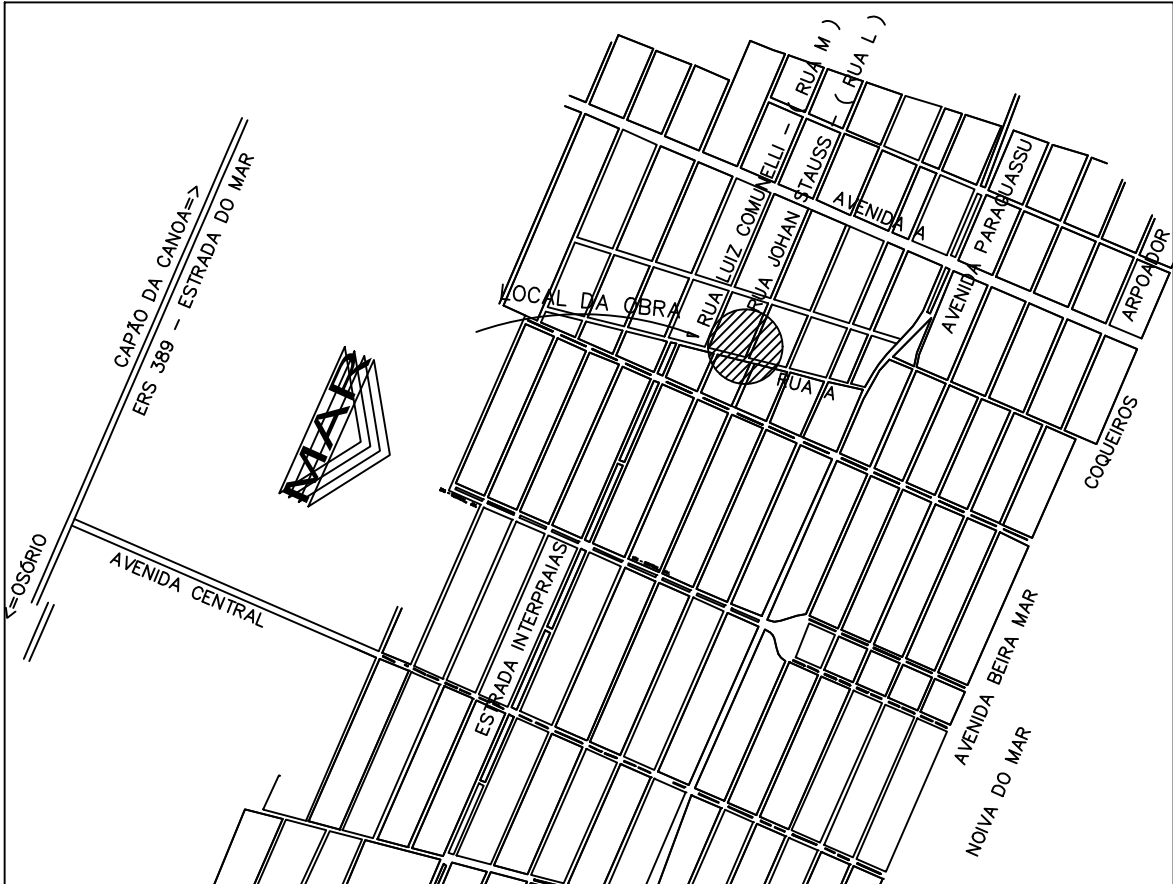

NOTAS:

- 01 - REDE DE MÉDIA TENSÃO NÃO COTADA 3#2CC Classe 15kV;
02 - REDE DE BAIXA TENSÃO NÃO COTADA BT:4#50mm2 XLPE;
03 - AS ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS C9.3kN, C9.6kN, C11.3kN, C11.6kN, C12.3kN, C12.6kN ;
INDICAM A INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TIPO TRONCO CLASSE III, ALTURA E CARGA NOMINAL "DAN".
04 - INSTALAR (03) PÁRA-RAIOS B.T NA SAÍDA DE B.T. DOS TRANSFORMADORES PREVISTO NA P-11.002;
05 - DEVERÃO SER CONECTADAS AS FASES E AO NEUTRO DA REDE MULTIPLEXADA, RABICHOS OS QUAIS SERÃO CONFECCIONADOS COM SOBRAS DE CONDUTORES MULTIPLEXADOS, SEÇÃO IDÊNTICA AO CONDUTOR FASE DA REDE, COM NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO CADA, CONECTADOS A REDE ATRAVÉS DE CONECTOR DO TIPO PERFURANTE, QUE FUNCIONAM COMO ESTRIBOS DE BAIXA TENSÃO, INSTALAR (08) CONECTORES PERFURANTES C/RABICHOS NOS TRANSFORMADORES E (04) CONETORES C/RABICHOS EM TODOS OS EXTREMOS DA REDE DE B.T., INCLUSIVE NAS SEPARAÇÕES ENTRE CIRCUITOS DISTINTOS;
06 - AS ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS DE B.T. "S1" INDICAM INSTALAÇÃO NO LADO OPOSTO QUANDO ASSOCIADAS A "S011";
07 - TODA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM REDE MULTIPLEXADA DEVE ATENDER INTEGRALMENTE O PREVISTO NA P-11-002;
08 - TODAS AS ESTRUTURAS N3 E N4 DEVEM SER POLIMÉRICAS;
09 - EM TODOS OS ATERRAMENTOS, TERRAS DE B.T., DEVERÃO SER COM HASTE COBREADA, TIPO COPPERWELD, COM CONECTOR, C21,0x250,0cm.

SIMBOLOGIA

○	POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
●	POSTE DE MADEIRA A INSTALAR
◉	POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
◐	POSTE DE CONCRETO A INSTALAR
—	HASTE PARA-RAIO FRANKLIN
—	CONDUTOR DE BAIXA TENSÃO
—	CONDUTOR DE ALTA TENSÃO
⚡	PÁRA-RAIOS
⬇	ATERRAMENTO DE REDE
⚡	CHAVE FUSÍVEL
←	ESTAI DE ÂNCORA
↔	ESTAI DE CRUZETA A POSTE
⬇	TRANSFORMADOR PARTICULAR A INSTALAR
⬇	TRANSFORMADOR EXISTENTE
⚡	LUMINÁRIA EXISTENTE
⚡	LUMINÁRIA A INSTALAR
—	MATERIAL A INSTALAR
—	MATERIAL A RETIRAR
—	MATERIAL A DESLOCAR

CIRCUITOS DE TRANSFORMAÇÃO


	KVA	FASE	PRIMÁRIA	SECUNDÁRIA
TR - 1	75 kVA	3 ~	15kV	380/220V

COMPRIMENTO DA REDE

MT 3#2CC	144 m
BT 4#50mm2 CA XLPE colorido com o neutro isolado	178 m

TABELA DE CORDENADAS

POSTE N.º	X	Y	Z
244432	596884,5900	6700095,8700	1,2600
244433	596896,8800	6700126,5100	1,2600
P 01	596993,2800	6700117,2100	1,2600
P 02	596968,6000	6700108,7300	1,2600
P 03	597003,6400	6700099,9100	1,2600
P 04	597036,7800	6700091,6200	1,2600
P 05	597024,4400	6700081,3300	1,2600
P 06	597035,9800	6700108,5000	1,2600
P 07	597049,8000	6700101,0900	1,2600
P 08	597063,8100	6700174,1200	1,2600

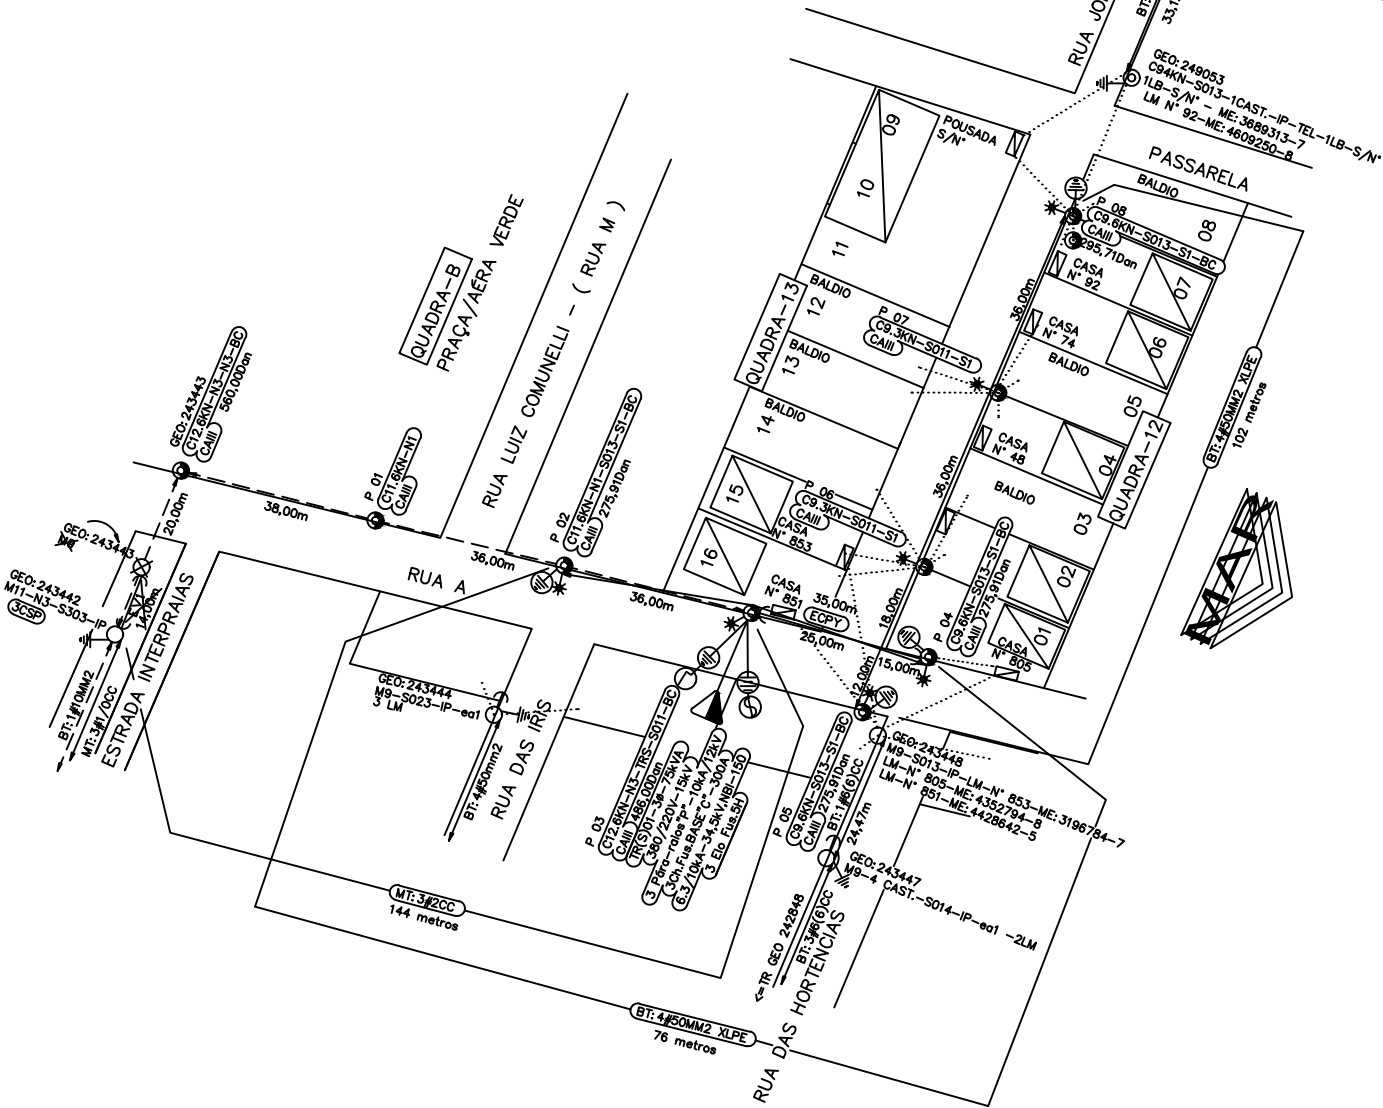

JC Constr. Redes Elét. Ltda.

Rua Jorge Dariva, 652 - Centro - Osório/RS
e-mail: jconstrucoes@terra.com.br
Fone/Fax (0xx51)3663-1668

PROJETO:

ELSON WITT VENTURINI-TÉCNICO ELETR - TRT N° : 297.584.320-87

PROPRIETÁRIO:

SIMON - PEREIRA ARQUITETURAE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE MT E BT E INSTALAÇÃO DE TRANSF. TRIFÁSICO DE 75 KVA EM VIA PUBLICA

MUNICÍPIO:

XANGRI-LÁ / RS

LOCAL:

RUA JOHAN STAUSS - (RUA L) - N° 54 - BALNÉARIO COQUEIROS

OBSERVAÇÕES:

EL.CEEE:

DATA:
DEZEMBRO/2019

DESENHO:

LUCAS

LEVANTAMENTO:

LUCAS

ESCALA:

1 / 1.000

PRANCHA:

E/01